

気密測定結果説明書

本日は住宅 気密測定のご依頼をいただき、ありがとうございました。
測定致しました結果は下記の通りとなります。ご不明点がございましたら問合せ下さい

ご依頼物件名	[Redacted]	様邸	
住宅会社様名	(株)風土	様	
測定者	四国換気工事センター 新堀出	測定日	2022/02/15

■ 総相当隙間面積 (αA〔cm²/m²〕) について

建物全体の隙間を一ヶ所に集めた時の面積です。


本物件の測定結果は 25 cm²になります。

約 5.0 cm各の正方形になります。

[参考]

実質延べ床面積 (S 値〔m²〕)


115.84

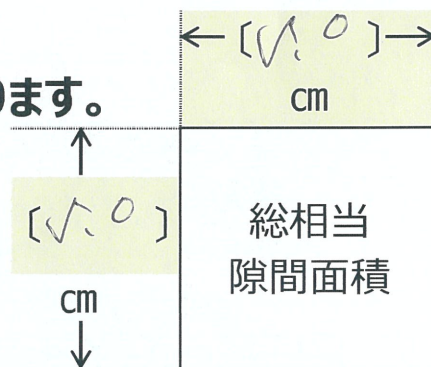

■ 相当隙間面積 (C 値〔cm²/m²〕) について

床面積 1 m²に対し隙間がどれくらいあるかを表した値です。

本物件の値は 0.22 cm²/m²になります。

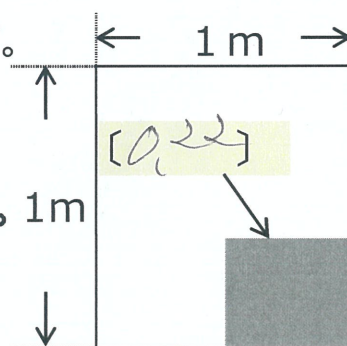

測定者確認欄	はい	いいえ	備考
気密測定は正しくできたか (機械停止なし)	○		
測定結果は出力できましたか	○		
測定結果を立会者に説明しましたか	○		

お客様ご確認欄

測定結果の説明をお聞きいただき、ご納得できましたらご署名をお願い致します。

ご署名欄

石原 正和

株式会社LIXILトータルサービス